

电缆穿孔板 - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆穿孔板，导线数: 37，长度: 222 mm，宽度: 92 mm，高度: 29.5 mm，电缆外径: 4x 6 mm ... 10 mm，颜色: 灰色

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 039442
GTIN	4055626039442
Sales Key	BF7CAX

技术数据

尺寸

长度	222 mm
宽度	92 mm
高度	29.5 mm
钻孔距离，水平	62 mm
钻孔距离，垂直	194 mm
电缆外径	4x 6 mm ... 10 mm
	14x 8 mm ... 12 mm
	16x 10 mm ... 14 mm
	2x 12 mm ... 18 mm
	1x 17 mm ... 32 mm

环境条件

保护等级	IP66 (钢板最小厚度 ≥ 2.5 mm)
	IP67 (钢板最小厚度 ≥ 2.5 mm)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C

概述

导线数	37
-----	----

电缆穿孔板 - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

技术数据

概述

标识材料	TPE-SEBS
材料	镀锌钢板 ()
阻燃等级, 符合UL 94	V0
颜色	浅灰
扭矩	1.5 Nm ... 2 Nm (安装螺钉)
注意事项	包括安装螺钉
安装说明	M8 安装螺栓, 扭矩: 1.5 - 2.0 Nm, 对边宽度为 5 的内六角扳手
	所附的安装螺钉应该用于组装。 安装步骤: 1) 用随附的安装螺钉固定Multigates (注意扭矩) 2) (用螺丝刀) 在膜上钻一个洞, 或削去锥体的尖 3) 将电缆穿过开口 (从外面)。将电缆拉回约20 mm (以改善应力)。



标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

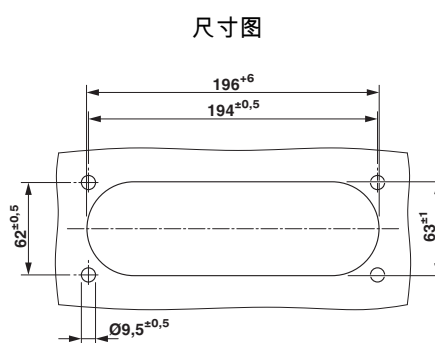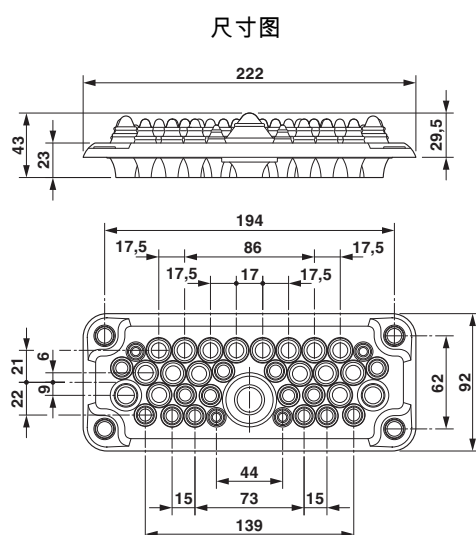

壁式安装开口图

尺寸图